
Prüfzertifikat
Test Certificate

Zertifikatnr. / *Certificate no.:* 0016941
Ausstellungsdatum / *Date of issue:* 2024-02-23

Dokumentnr. / *Document no.:* 10038723_000_01
Ersteller / *Creator:* SCH42759

Produkt / *Product*: Verbindungsklemme
Connecting Clamp
Typ / *Type*: VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
Artikel-Nr. / *Part No.*: 308 026
Mat.-Nr. / *Mat.-No.*: 16941
Material: St/tZn

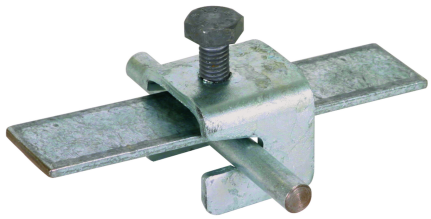

Unverbindliche Darstellung
Non-binding figure

Prüfstandard *Test standard*
IEC 62561-1 (2017)
DIN EN 62561-1 (2017)

Für statisch mechanische Last (900 N)
Withstand static mechanical load:

☐ Ja / *Yes*

☒ Nein / *No*

Anwendung: oberirdisch / *application: aboveground*

Anord-nung *Arrange-ment*	Leiter 1 *Conductor 1 in mm*	Leiter 2 *Conductor 2 in mm*	Anzugsdrehmoment *Tightening torque in Nm*	Blitzstromklasse *Lightning current Class*
Parallel	Fl, 30x3,5, St/tZn	Fl, 30x3,5, St/tZn	M10, 20	N (50 kA)
Parallel	Fl, 30x3, NIRO	Fl, 30x3, NIRO	M10, 20	N (50 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 8, NIRO	Fl, 30x3, NIRO	M10, 20	N (50 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 8, St/tZn	Fl, 30x3, St/tZn	M10, 20	N (50 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x3,5, St/tZn	Fl, 30x3,5, St/tZn	M10, 20	N (50 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x3, NIRO	Fl, 30x3, NIRO	M10, 20	N (50 kA)

Prüfzertifikat
Test Certificate

Zertifikatnr. / *Certificate no.:* 0016941
Dokumentnr. / *Document no.:* 10038723_000_01
Ausstellungsdatum / *Date of issue:* 2024-02-23
Ersteller / *Creator:* SCH42759

Anwendung: unterirdisch / *application: underground*

Anord-nung *Arrange-ment*	Leiter 1 *Conductor 1 in mm*	Leiter 2 *Conductor 2 in mm*	Anzugsdrehmoment *Tightening torque in Nm*	Blitzstromklasse *Lightning current Class*
Parallel	Fl, 30x3,5, St/tZn	Fl, 30x3,5, St/tZn	M10, 20	N (50 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x3,5, St/tZn	Fl, 30x3,5, St/tZn	M10, 20	N (50 kA)

Anwendung: geschützter Bereich / *application: protected areas*

Anord-nung *Arrange-ment*	Leiter 1 *Conductor 1 in mm*	Leiter 2 *Conductor 2 in mm*	Anzugsdrehmoment *Tightening torque in Nm*	Blitzstromklasse *Lightning current Class*
Kreuz / Cross	Fl, 30x3,5, St/tZn	Rd, 10, Armierung	M10, 20	N (50 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x3,5, St/tZn	Rd, 6, Armierung	M10, 20	N (50 kA)

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

Alle unsere Komponenten werden in unserem Umwelt- und Qualitätsmanagement untersucht und geprüft, welches nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.
All of our components are examined and tested in accordance with our environmental management system and quality management system which is certified based on DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 9001.

Bemerkung / *remark:*
Das Anzugsdrehmoment der verwendeten Schrauben kann voneinander abweichen.
The tightening torque of the used screws can be different.

DEHN SE

Complied by Andreas Schrollinger

Approved by Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D

Prüfzertifikat
Test Certificate

Zertifikatnr. / *Certificate no.:* 0016941
Ausstellungsdatum / *Date of issue:* 2024-02-23

Dokumentnr. / *Document no.:* 10038723_000_01
Ersteller / *Creator:* SCH42759

Legende / *Key:*

Rd	Rundleiter / *Round conductor*	FL	Flachleiter / *Flat conductor*
Arm. / *Rein.*	Armierung / *Reinforcement*	Gew. / *Thread*	Gewindestange / *Threaded rod*
Inst.	Metallische Installation / *Metal installation*	U-Prof.	U-Profil / *U profile*
St	Stahl / *Steel*	Al	Aluminium
St/tZn	Stahl, verzinkt / *Steel, hot dip galvanized*	NIRO / *StSt*	Edelstahl / *Stainless Steel*
Cu	Kupfer / *Copper*		