
Prüfzertifikat
Test Certificate

Zertifikatnr. / *Certificate no.:* 0034872
Ausstellungsdatum / *Date of issue:* 2021-03-05

Dokumentnr. / *Document no.:* 10038390_000_01
Ersteller / *Creator:* SEGE4858

Produkt / *Product*: Kreuzstück
Cross Unit
Typ / *Type*: KS 8.10 FL40 CU
Artikel-Nr. / *Part No.*: 321 047
Mat.-Nr. / *Mat.-No.*: 34872
Material: Cu

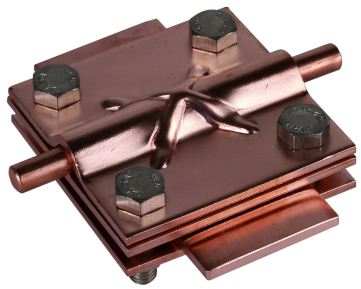

Unverbindliche Darstellung
Non-binding figure

Prüfstandard *Test standard*
IEC 62561-1 (2017)
DIN EN 62561-1 (2017)

Für statisch mechanische Last (900 N)
Withstand static mechanical load:

☐ Ja / *Yes*

☒ Nein / *No*

Anwendung: oberirdisch / *application: aboveground*

Anord-nung *Arrange-ment*	Leiter 1 *Conductor 1 in mm*	Leiter 2 *Conductor 2 in mm*	Anzugsdrehmoment *Tightening torque in Nm*	Blitzstromklasse *Lightning current Class*
Kreuz / Cross	Fl, 30x2, Cu	Fl, 30x2, Cu	M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 8, Cu	Fl, 30x2, Cu	M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Fl, 30x3, Cu	Fl, 30x3, Cu	M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 8, NIRO	Fl, 30x2,5, NIRO	M8, 15	H (100 kA)