

Abmessung D BEB 6/7

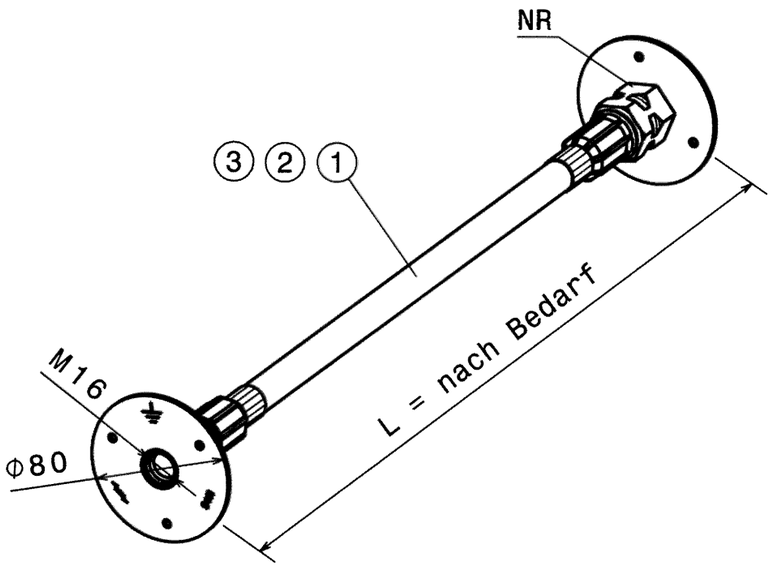


Anwendungsbeispiel

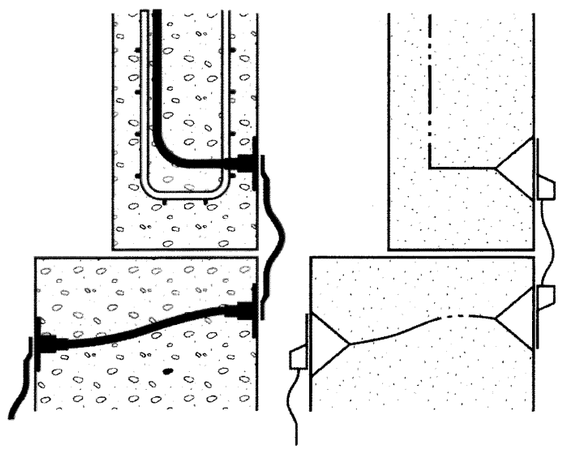

Abmessung D BEB 9/10

b ≥ 30mm
A ≥ 200mm²

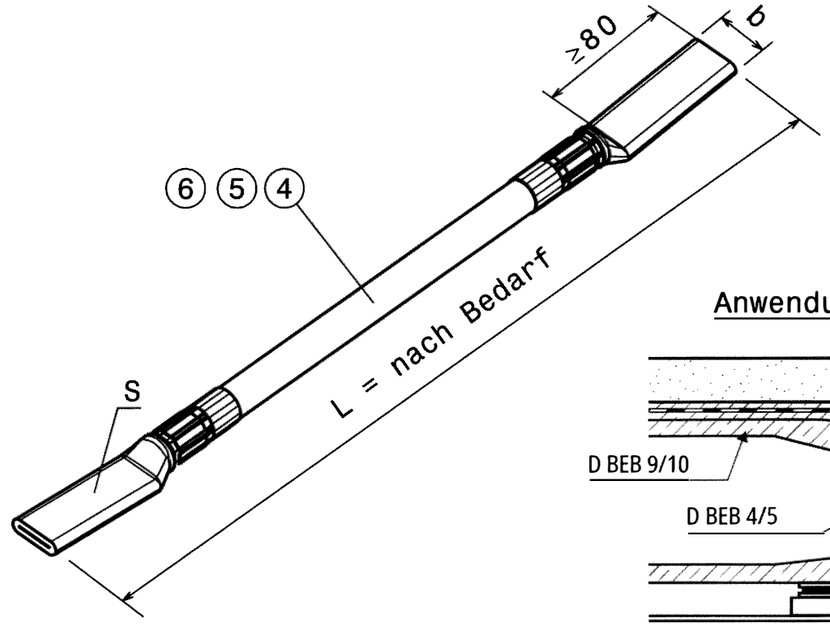


Verbindung mit der Schalung

siehe Ebs 15.03.19-40

Anschluss des Erdungskabels

siehe Ebs 15.03.19-40

Anwendungsbeispiel

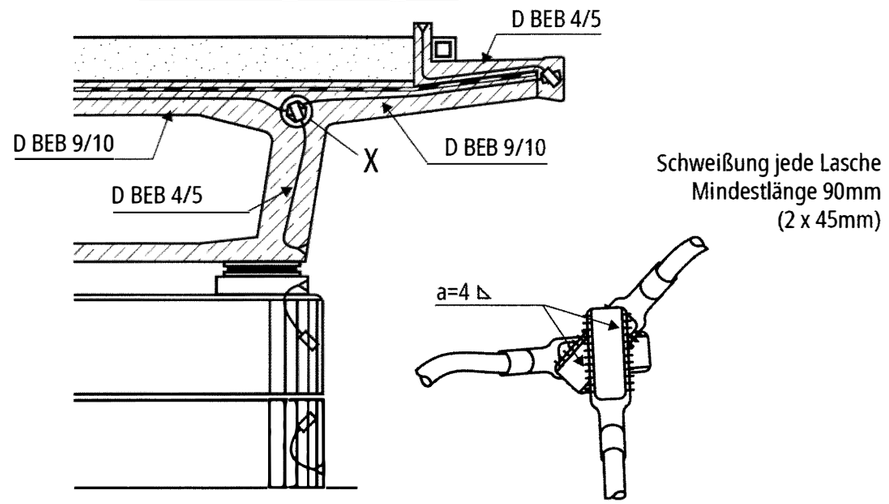

X - gemäß Anschlussbedingungen auswählen						
X		6	Erdungsbrücke D BEB 10-FLEX	D BEB 10-FLEX - H07V-K 95mm²	S	
X		5	Erdungsbrücke D BEB 10	D BEB 10 - NYY-0 95mm²	S	
	X	4	Erdungsbrücke D BEB 9	D BEB 9 - NYY-0 70mm²	S	
X		3	Erdungsbrücke D BEB 7-FLEX M16	D BEB 7-FLEX - H07V-K 95mm²	NR	
X		2	Erdungsbrücke D BEB 7 M16	D BEB 7 - NYY-0 95mm²	NR	
	X	1	Erdungsbrücke D BEB 6 M16	D BEB 6 - NYY-0 70mm²	NR	
b	a	Lfd. Nr.	Benennung	Kurzbezeichnung	Werkstoff	kg / St
Stückzahl, Bauart			Bezeichnung			

Beschreibung		Symbole
D BEB 6, 9	Kupferkabel NYY-0 70mm²	
D BEB 7, 10	Kupferkabel NYY-0 95mm²	
	Kupferkabel H07V-K 95mm²	
Anschluss für äußere Erdung		
Anschweißlasche		
Verbindung Anschweißlasche-Anschweißlasche		
D BEB 6/7		
D BEB 9/10		

Werkstoff

NR = Nichtrostender Stahl gemäß EN 10088	S = Baustahl gemäß EN 10305

Verwendbar für:
Bahnerdung
Rückstromführung
Potenzialausgleich

DB Frankfurt am Main
den 17.02.2026
V.IWM 35 R. Nichel

Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768:1989-mK

	Datum	Name
Bearb.	13.01.26	Gölz A.
Gepr.	13.01.26	Lutz R.
Norm		
Freigegeb.	01.01.26	Rösl

Zust.	Änderung	Datum	Name

I_K >= 25kA
I_K < 25kA

Ursprung

3 Ebs 15.03.19-41

Ausg. | Datum

Maßstab

Erdungsbrücke D BEB 6/7,9/10

DEHN

419060/419062/419070/419072
419071/419073/419090/419092
419100/419102/419101/419103

Bl.
Bl.

Ers. f. | Ers. d.

Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB InfraGO AG frei